



*RELATÓRIO SOBRE A CONSULTA
PÚBLICA E EVIDÊNCIAS*

LD 138 KV TIJUCAS – PORTO BELO (2º CIRCUITO)

Florianópolis, junho de 2017.

CONTEÚDO

1	INTRODUÇÃO	3
2	POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DA CELESC	4
3	RELATO DA CONSULTA PÚBLICA	5
	3.1 Localização	5
	3.2 Divulgação Prévia da Consulta Pública	5
	3.3 Relato do Evento.....	7
4	CONCLUSÃO	10
5	RESPONSÁVEL.....	11
6	ANEXOS	12
	6.1 Evidências divulgação prévia do evento.....	12
	6.2 Lista de Presença	12
	6.3 Apresentação.....	12
	6.4 Registro Fotográfico	12

1 INTRODUÇÃO

O presente Relatório tem por objetivo descrever e apresentar as evidências da realização da consulta pública do empreendimento linha de distribuição, denominada LD 1338kV Tijucas – Porto Belo (2º Circuito) para a população afetada pelo projeto e demais interessados, contemplando:

- contextualização do setor elétrico;
- dados da Celesc Distribuição;
- justificativa da implantação do empreendimento;
- premissas da área de projetos da Celesc para elaboração de projetos de linhas de distribuição;
- alternativas locacionais de traçados de linhas;
- definição e justificativa para a escolha do traçado definida como melhor alternativa locacional;
- características técnicas do empreendimento;
- faixa de servidão, critérios para instituição da faixa de servidão e restrições de uso;
- procedimentos para indenização de faixa da servidão pela Celesc Distribuição;
- tipologia das estruturas metálicas e de concreto para o empreendimento;
- etapas de implantação da obra;
- síntese do diagnóstico ambiental da região;
- principais impactos negativos e positivos do empreendimento;
- programas ambientais para mitigação dos impactos negativos;
- informações e canais de comunicação – Fase de Implantação e Operação do empreendimento.

2 POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DA CELESC



3 RELATO DA CONSULTA PÚBLICA

3.1 LOCALIZAÇÃO

A consulta pública foi realizada no Centro de Tradição Gaúcha – CTG Fogão de Lenha, situado na Rua Euclides Francisco Peixoto, nº 2251, Bairro Praça, município de Tijucas.

3.2 DIVULGAÇÃO PRÉVIA DA CONSULTA PÚBLICA

A divulgação da consulta pública foi realizada em jornais, rádios locais e envio de mensagem de texto via celular para os consumidores da Celesc que possuem cadastro para aviso de interrupção de energia elétrica.

Em jornal de grande circulação no estado de Santa Catarina, denominado Diário Catarinense foi realizada uma publicação legal no dia 16 de junho de 2017, comunicando sobre a consulta pública, conforme texto abaixo:

CONSULTA PÚBLICA

*A Celesc Distribuição convida todos os interessados para sessão de Consulta Pública com vistas à apresentação dos impactos socioambientais e ações mitigadoras referentes à construção de novas linhas de distribuição de energia elétrica (LD) para as quais está pleiteando financiamento internacional, nas seguintes datas e locais: LD 69kV Tubarão – Sangão (trecho final), dia 20 de junho, 19h, na Câmara de Vereadores, SC 443, Km 2, Sangão – SC, e **LD 138KV Tijucas – Porto Belo, dia 22 de junho, às 19h, no CTG Fogão de Lenha, Rua Euclides F.P., nº 2.251, Bairro Praça, Tijucas – SC.***

Nas rádios locais, houve a divulgação entre os dias 20 a 22 de junho, sendo 3 inserções por dia, totalizando 9 inserções no período, na rádio Vale Tijucas, situada no município de Tijucas.

Segue abaixo texto veiculado na rádio.

Comunicado Celesc

A Celesc Distribuição comunica que realizará Consulta Pública para apresentação dos impactos socioambientais e ações mitigadoras referentes à implantação de linha de

distribuição em 138.000 Volts, que será construída entre as subestações Tijucas e Porto Belo. Para execução das obras, a Empresa está pleiteando financiamento internacional. O evento será realizado no dia 22 de junho, às 19h, no CTG Fogão de Lenha, na rua Euclides F.P. nº 2.251, no bairro Praça, em Tijucas. O evento é aberto a todos os interessados.

Nos jornais e sites, foi realizada divulgação via assessoria de imprensa da Celesc, conforme evidências no Anexo 6.1, informando sobre a realização da consulta pública.

Além das divulgações nas rádios e em jornal de grande circulação, foram enviados mensagens de texto (SMS) para os celulares dos titulares das unidades consumidoras que possuem o número de telefone cadastrado no sistema Celesc para aviso da falta de energia elétrica.

O envio das mensagens foi restrito aos consumidores da Celesc, situados próximos ao traçado da linha de distribuição existente, denominada LD 138kV Tijucas – Porto Belo, pois o traçado da nova linha de distribuição será paralela a linha existente, sendo considerado uma faixa de 1.000 metros para cada lado do eixo da linha para a identificação dos consumidores, tendo como objetivo a maior participação da população afetada diretamente e indiretamente pelo projeto.

Foram identificados 3.644 consumidores, sendo que 2.179 consumidores possuem o número de celular cadastrado para envio de SMS pela Celesc, e destes, 1.507 consumidores receberam a mensagem de texto no dia 21 de junho de 2017 às 08:00 hrs da manhã, e 672 não receberam as mensagens com o convite da Consulta Pública.

Segue abaixo o texto da mensagem de texto via celular, com 159 caracteres, limitada a 160 caracteres para envio.

A Celesc convida para Cons.Pública da nova linha LD Tijucas - Porto Belo dia 22/06 às 19h, no CTG Fogão de Lenha, R. Euclides F.P., 2251, Bairro Praça, Tijucas

No Anexo 6.1, constam as evidências das divulgações realizadas, a saber:

- Comunicação nos jornais e sites;
- SPOTs das Rádios, disponível no servidor FTP da Celesc;
- Email do responsável, lotado no Departamento de Tecnologia da Informação da Celesc, pelo envio dos SMS via celular para os consumidores com número de celular cadastrado;

- Email do responsável, lotada na Assessoria de Comunicação Social da Celesc, com informações da rádio de Vale Tijucas, assim como o número de inserções realizadas.

3.3 RELATO DO EVENTO

O evento ocorreu no dia 22 de junho de 2017 com início às 19:00 hrs e contou com a participação de apenas 3 pessoas, conforme lista de presença, no Anexo 6.2.

Na apresentação realizada, conforme Anexo 6.3, foram apresentadas informações sobre o setor elétrico brasileiro e como a Celesc está inserida como uma concessionária de distribuição de energia elétrica e dados da Celesc Distribuição, com relação a número de consumidores, potência instalada entre outros.

Na sequência, foram apresentadas as justificativas de implantação do empreendimento e as premissas da área de projetos da Celesc para escolha de traçados de linhas distribuição e definição da melhor alternativa locacional.

Considerando que o paralelismo com a linha de distribuição existente, denominada LD 138kV Tijucas – Porto Belo, quando possível, é uma boa alternativa locacional, os benefícios com o compartilhamento de faixa de servidão, evita a abertura de novos acessos desde que com a anuência dos proprietários e maior supressão de vegetação entre outros impactos socioambientais.

Há situações em que não é possível manter o paralelismo, pois em determinados trechos há algumas restrições, pois poderá haver residências e/ou empresas que inviabilizam o paralelismo e nessas situações, há a possibilidade de construir uma variante provisória (estruturas de madeira), conectá-la com a LD existente e desligar o trecho entre os vãos em que há a restrição para manter o paralelismo e neste trecho serão implantadas estruturas de circuito duplo, de forma a compatibilizar o circuito da LD existente com o circuito da nova LD.

Essa alternativa evitará a restrição de expansão imobiliária com a implantação de uma variante definitiva e a CELESC aproveitará a faixa de servidão da LD existente.

E, após a apresentação e justificativa da melhor alternativa locacional foram apresentadas as características técnicas do empreendimento, critérios para definição de faixa de servidão de acordo com a norma técnica NBR 5422/85 - Projeto de Redes Aéreas de Transmissão de Energia Elétrica e padronização de larguras de faixa para as linhas de distribuição 69kV e 138kV, que é de 17 a 20 m e 22 a 25m, respectivamente.

Foi exposto também os procedimentos da Celesc para instituir a faixa de servidão e realização do cadastro e memorial descritivo de cada propriedade, documentos a serem utilizados para a indenização de faixa de servidão, em área rural e em área urbana, esclarecendo que a Celesc não adquire a propriedade, mas que indeniza o proprietário para a instituição da faixa e que na área da faixa poderá haver o aproveitamento da terra com algumas restrições, não sendo permitido a construção de residências, estabelecimentos comerciais e culturas de grande porte como reflorestamentos de árvores exóticas, como pinus e eucaliptos.

Foi apresentada a tipologia das estruturas padrão da Celesc, de concreto e metálicas, e que as novas estruturas serão muito mais altas, comparando –as com as estruturas existentes da linha LD 138kV Tijuca – Porto Belo, evitando assim a necessidade manutenção de faixa por meio de roçadas, poda e corte de vegetação.

Foi exposto o prazo de execução das obras e as etapas de implantação, obras civis e montagem eletromecânica, a saber:

- Mobilização do efetivo pela empreiteira a ser contratada;
- Instalação do canteiro de obras;
- Abertura e melhoria dos acessos existentes;
- Locação de estruturas e limpeza das praças de estruturas;
- Fundações;
- Montagem de estruturas (metálicas e concreto);
- Lançamento de cabos condutores, nivelamento e grampeação;
- Comissionamento e Energização.

De maneira sucinta foi apresentada a síntese do diagnóstico ambiental da região onde será inserida a linha de distribuição, que será paralela a linha existente, caracterizado por poucos remanescentes florestais situados nas principais áreas de relevo, e uso e ocupação do solo destinado as atividades agrícolas rizicultura, milho, cana-de-açúcar e áreas de pastagem para criação de gado bovino e com presença de pequenas comunidades ao longo da extensão do traçado no município de Porto Belo.

Por fim, foram apresentados os principais impactos socioambientais negativos e positivos e medidas de mitigação dos impactos negativos por meio da implantação de programas ambientais na fase de implantação da obra e informações e canais de comunicação durante a fase de implantação e operação do empreendimento.

No anexo 6.4 está o registro fotográfico do evento.

Após o término da apresentação, foi dada a oportunidade para perguntas e questionamentos, conforme relação abaixo:

1. Por que a Celesc não desliga a linha existente e constrói no mesmo traçado?

Resposta – Operacionalmente não é possível o desligamento da linha LD 138kV Tijuca – Porto Belo, pois a cerâmica e o município de Porto Belo, municípios de Bombinhas e parte do município de Itapema ficariam sem fornecimento de energia, caso o sistema fosse em anel e estes município fossem atendidos por outras linhas, poderia –se avaliar essa possibilidade, pois haveria recursividade operacional.

2. O que a sociedade local vai ganhar com este novo circuito de linha de distribuição?

Resposta – Essa nova linha irá proporcionar maior oferta de energia para o município de Porto Belo e região, pois o nível de carregamento da linha existente estará próximo do limite para o fim do ano de 2019, proporcionando maior confiabilidade e qualidade no fornecimento de energia, garantindo a longo prazo o atendimento para novas ligações de consumidores industriais e residenciais.

4 CONCLUSÃO

A consulta pública contou com a presença de apenas 3 participantes, o dono do local que cedeu o espaço a Celesc, o chefe da agência de distribuição da Celesc no município de Tijuca e um consumidor da Celesc que recebeu o convite da consulta pública via mensagem de texto por celular.

Considerando a ampla divulgação por meio de envio de mensagens de texto para os consumidores da Celesc com número de celular cadastrado, em que 1.507 consumidores da Celesc situados próximos ao traçado da linha existente receberam as mensagens, além da divulgação realizada na mídia impressa e nas rádios, esperava-se uma maior participação da população.

Pode-se atribuir a baixa participação da população devida às características e porte do empreendimento de uma linha de distribuição da Celesc, pois não acarreta impactos ambientais significativos, e considerando ainda que a instalação do empreendimento não está situada em áreas consideradas sensíveis sob o aspecto socioambiental.

Caso o empreendimento fosse instalado numa área sensível sob o aspecto ambiental ou numa área com futura valorização imobiliária, com possibilidade de um conflito social, talvez atrairia um maior público para discussão do empreendimento e seus impactos socioambientais.

Considerando que o empreendimento de uma linha de distribuição do porte da Celesc pode ser classificado como médio e baixo impacto ambiental, de maneira geral, e também as diretrizes da Celesc adotadas na escolha de traçados para minimizar os impactos socioambientais, como desvios de traçados para evitar o deslocamento de população, áreas com poucos remanescentes florestais, pode-se concluir que não há grandes expectativas pela população, devido às características do porte de um empreendimento de uma linha de distribuição da Celesc.

Vale destacar que haverá mais uma oportunidade para apresentação do projeto da nova linha para a população, em que será realizada uma audiência pública para o processo de licenciamento ambiental, pois o estudo que subsidiará a obtenção das licenças ambientais é o EIA/RIMA e para esta modalidade de estudo, há a obrigatoriedade da realização de audiência pública, conforme estabelecido na Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA N.º 009, de 03 de dezembro de 1987.

5 RESPONSÁVEL

Orlando Foes Neto

Engenheiro Sanitarista Ambiental

CREA-SC: 69736-7

CELESC Distribuição S.A.

Diretoria de Distribuição

Divisão de Meio Ambiente da Distribuição

6 ANEXOS

6.1 EVIDÊNCIAS DIVULGAÇÃO PRÉVIA DO EVENTO

- Comunicação nos jornais e sites;
- SPOTs das Rádios, disponível no servidor FTP da Celesc;
- Email do responsável, lotado no Departamento de Tecnologia da Informação da Celesc, pelo envio dos SMS via celular para os consumidores com celular cadastrado.
- Email do responsável, lotada na Assessoria de Comunicação Social da Celesc, com informações da rádio Vale Tijuca, assim como o número de inserções realizadas.

6.2 LISTA DE PRESENÇA

6.3 APRESENTAÇÃO

6.4 REGISTRO FOTOGRÁFICO

GRANDE FLORIPA, OBRAS, TRABALHO - 19 Jun 2017 14:22

Impacto socioambiental: Celesc promove encontro em Tijucas sobre novas linhas

Obra ligará Tijucas a Porto Belo

Por: Direto da Redação TSF

0 comentários

Compartilhar 1

Tweeter

A Celesc vai promover nesta quinta (22), às 19h, uma de suas Consultas Públicas na cidade de Tijucas, na Grande Florianópolis, para apresentar dados sobre os impactos socioambientais e quais as chamadas ações mitigadoras de duas novas linhas de distribuição de energia elétrica. Uma delas, chamada de LD 138kV segundo circuito, liga Tijucas a Porto Belo. O encontro será na sede do CTG Fogão de Lenha, no bairro Praça.

Segundo a Celesc, as obras preveem o uso de recursos de financiamento internacional e vão beneficiar as regiões Sul e Litoral Norte catarinense, contribuindo para a melhoria no nível de tensão, para garantia da confiabilidade do sistema elétrico e para o atendimento futuro para a expansão industrial das áreas. Em Tijucas, a obra é aguardada para 2019 e será realizada entre Tijucas e Porto Belo.

Serviço:

Consulta Pública - Celesc Distribuição

Data: Quinta (22), 19h

Local: CTG Fogão de Lenha, Rua Euclides F.P., 2251, Bairro Praça, Tijucas – SC.



(48) 99999-6561

Tijucas | AM 950 kHz

LIDERANÇA ABSOLUTA

Rádio Vale

Início Programação Pe

Notícias

Esportes

Gols

Classificados

Fotos

Notas de falecimento

Eventos

Hist

Início > Notícias > Celesc realiza consulta pública sobre instalação de nova linha de distribuição de energia elétrica

Celesc realiza consulta pública sobre instalação de nova linha de distribuição de energia elétrica

🕒 20/06/2017 11:28

💬 [Nenhum comentário](#)

🐦 [Tweetar](#)

👍 [Recomendar](#)

Com informações da Celesc

Nesta quinta-feira, 22, às 19h, a Celesc Distribuição realizará uma Consulta Pública na cidade de Tijucas para apresentação dos impactos socioambientais e ações mitigadoras de uma nova linha de distribuição de energia elétrica: a LD 138kV Tijucas – Porto Belo (2º Circuito).

As obras preveem o uso de recursos de financiamento internacional e beneficiará o Litoral Norte catarinense, contribuindo para a melhoria no nível de tensão, para garantia da confiabilidade do sistema elétrico e para o atendimento futuro para a expansão industrial das áreas. A obra é aguardada para 2019 e será realizada entre Tijucas e Porto Belo.

A Consulta Pública acontece na próxima quinta-feira, 22, às 19h

No CTG Fogão de Lenha, localizado na Rua Euclides Francisco Peixoto, 2251, no Bairro Praça.



Rádio Vale

www.radiovalemj.com.br

Celesc realiza consultas públicas em Sangão e Tijucas

Publicado: 19 Junho 2017 | Última Atualização: 19 Junho 2017



COMPARTILHE

Nesta terça, 20, e quinta-feira, 22, às 19h, a Celesc Distribuição realizará Consultas Públicas nas cidades de Sangão e Tijucas, respectivamente, para apresentação dos impactos socioambientais e ações mitigadoras de duas novas linhas de distribuição de energia elétrica: o trecho final da LD 69kV Tubarão – Sangão e a LD 138kV Tijucas – Porto Belo (2º Circuito).

As obras preveem o uso de recursos de financiamento internacional e beneficiarão as regiões Sul e Litoral Norte catarinense, contribuindo para a melhoria no nível de tensão, para garantia da confiabilidade do sistema elétrico e para o atendimento futuro para a expansão industrial das áreas. Em Sangão a obra, aguardada para 2018, será realizada entre o município e Tubarão. Já em Tijucas, a obra é aguardada para 2019 e será realizada entre Tijucas e Porto Belo.

Serviços:

Consulta Pública - Celesc Distribuição

Data: 20/06/2017

Horário: 19h

Local: Câmara de Vereadores de Sangão – Rodovia SC 443, Km 02, Centro, Sangão – SC.

Consulta Pública - Celesc Distribuição

Data: 22/06/2017

Horário: 19h

Local: CTG Fogão de Lenha, Rua Euclides F.P., 2251, Bairro Praça, Tijucas – SC.

Informações adicionais para a imprensa

Assessoria de Imprensa

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - Celesc

E-mail: comunica@celesc.com.br

Atendimento 24h: 0800-480120



Cadastre-se



Enviar para



Imprimir



Facebook

6 Celesc promove consulta pública sobre construção de linhas de distribuição

A Celesc vai realizar nesta terça-feira, 20, e na próxima quinta-feira, 22 de junho, às 19 horas, uma série de consultas públicas nas cidades de Sangão e Tijucas (SC), no intuito de apresentar os impactos socioambientais e ações mitigadoras de duas novas linhas de distribuição de energia elétrica: o trecho final da LD 69kV Tubarão – Sangão e a LD 138kV Tijucas – Porto Belo (2º Circuito). As obras preveem o uso de recursos de financiamento internacional e beneficiarão as regiões Sul e Litoral Norte catarinense, contribuindo para melhorias no nível de tensão, garantia da confiabilidade do sistema elétrico e para o atendimento futuro para a expansão industrial das áreas. Em Sangão a obra, aguardada para 2018, será realizada entre o município e Tubarão. Já em Tijucas, a obra é aguardada para 2019 e será realizada entre Tijucas e Porto Belo. (Agência CanalEnergia – 20.06.2017)



6 Celesc promove consulta pública sobre construção de linhas de distribuição

A Celesc vai realizar nesta terça-feira, 20, e na próxima quinta-feira, 22 de junho, às 19 horas, uma série de consultas públicas nas cidades de Sangão e Tijucas (SC), no intuito de apresentar os impactos socioambientais e ações mitigadoras de duas novas linhas de distribuição de energia elétrica: o trecho final da LD 69kV Tubarão - Sangão e a LD 138kV Tijucas - Porto Belo (2º Circuito). As obras preveem o uso de recursos de financiamento internacional e beneficiarão as regiões Sul e Litoral Norte catarinense, contribuindo para melhorias no nível de tensão, garantia da confiabilidade do sistema elétrico e para o atendimento futuro para a expansão industrial das áreas. Em Sangão a obra, aguardada para 2018, será realizada entre o município e Tubarão. Já em Tijucas, a obra é aguardada para 2019 e será realizada entre Tijucas e Porto Belo. (Agência CanalEnergia - 20.06.2017)

[Home](#) / [Notícias](#) / [Geral](#) / [Celesc realiza consultas públicas em Sangão e Tijucas](#)

Celesc realiza consultas públicas em Sangão e Tijucas

19 Jun, 2017 13:44:56 - Geral

Sangão/Tijucas (SC)

Nesta terça, 20, e quinta-feira, 22, às 19h, a Celesc Distribuição realizará Consultas Públicas nas cidades de Sangão e Tijucas, respectivamente, para apresentação dos impactos socioambientais e ações mitigadoras de duas novas linhas de distribuição de energia elétrica: o trecho final da LD 69kV Tubarão – Sangão e a LD 138kV Tijucas – Porto Belo (2º Circuito).

As obras preveem o uso de recursos de financiamento internacional e beneficiarão as regiões Sul e Litoral Norte catarinense, contribuindo para a melhoria no nível de tensão, para garantia da confiabilidade do sistema elétrico e para o atendimento futuro para a expansão industrial das áreas. Em Sangão a obra, aguardada para 2018, será realizada entre o município e Tubarão. Já em Tijucas, a obra é aguardada para 2019 e será realizada entre Tijucas e Porto Belo.

Serviços:

Consulta Pública – Celesc Distribuição

Data: 20/06/2017

Horário: 19h

Local: Câmara de Vereadores de Sangão – Rodovia SC 443, Km 02, Centro, Sangão – SC.

Consulta Pública – Celesc Distribuição

Data: 22/06/2017

Horário: 19h

Local: CTG Fogão de Lenha, Rua Euclides F.P., 2251, Bairro Praça, Tijucas – SC.

PUBLICAÇÃO LEGAL

PREFEITURA DE BRUSQUE

PREGÃO n° 027/2017
Processo Licitatório n° 048/2017

O MUNICÍPIO DE BRUSQUE, com sede na Praça das Bandeiras, n. 77, Centro, por intermédio da Secretaria de Orçamento e Gestão, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, destinada ao recebimento de propostas para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PARA MONITORAMENTO E VIDEO MONITORAMENTO ELETRÔNICO, COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS, E, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPONENTES**

Local de abertura dos envelopes: Prefeitura Municipal de Brusque, no dia **30/06/2017, às 13h30min.**

Informações e retirada do Edital no horário comercial no Departamento de Licitações da Prefeitura ou preferencialmente através do site: www.brusque.sc.gov.br. 16/06/2017

EDENA BEATRIS CENSI
Secretária de Orçamento e Gestão

FIESC = SESI

Pregão Eletrônico n° 121/2017

O SESI – Serviço Social da Indústria, torna público que no dia **28 de junho de 2017, às 14 horas** no site <http://portaldecompras.sesisc.org.br>, realizar-se-á licitação cujo objeto é a aquisição de mobiliário pronto para a Unidade do SESI de Xanxerê/SC. O Edital bem como suas alterações, estarão disponíveis no site <http://portaldoforneecedor.sesisc.org.br>.

Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL

Ofício n° 147/2017 - Paineis 06 de junho de 2017
CONVOCAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO N° 001/2014

Senhor(a) Candidato(a),
Por meio do presente, fica Vossa Senhoria CONVOCADO (A) a comparecer na Prefeitura do Município de Paineis, junto ao Departamento de Recursos Humanos, na Rua Basílio Pessoa n° 36, impreterivelmente em até 15 (quinze) dias a contar da data da publicação, no horário das 13h00minh às 19h00minh, a fim de preencher as formalidades necessárias para posse no cargo que Vossa Senhoria foi aprovado (a), nos termos da Lei Complementar n° 009/2006, de 13 de março de 2006 e conforme Edital do Concurso Público n°01/2014, homologado na data de 13 de março de 2014 .

Ilustríssimo (A) Senhor (A) ALINE SURDI
Aprovado (a) no Concurso Público 001/2014 - Paineis – SC

Celesc
Distribuição S.A.

GOVERNO DE SANTA CATARINA

CONSULTA PÚBLICA

A Celesc Distribuição convida todos os interessados para sessão de Consulta Pública com vistas à apresentação dos impactos socioambientais e ações mitigadoras referentes à construção de novas linhas de distribuição de energia elétrica (LD) para as quais está pleiteando financiamento internacional, nas seguintes datas e locais: LD 69kV Tubarão – Sangão (trecho final), dia 20 de junho, 19h, na Câmara de Vereadores, SC 443, Km 2, Sangão – SC, e LD 138KV Tijucas – Porto Belo, dia 22 de junho, às 19h, no CTG Fogão de Lenha, Rua Euclides F.P., n° 2.251, Bairro Praça, Tijucas – SC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

Diretoria-Geral Administrativa
Diretoria de Material e Patrimônio

AVISO DE LICITAÇÃO

A Diretoria de Material e Patrimônio torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob o n. 16/2017, ÀS 13 HORAS DO DIA 30 DE JUNHO DE 2017, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL com IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA (CUSTOMIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO), TREINAMENTO, SUPORTE OPERACIONAL MENSAL E PREVISÃO DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA**. As propostas deverão ser registradas no sistema COMPRASNET, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, até o horário da abertura da Sessão Eletrônica.

Os interessados poderão verificar e retirar o edital no site COMPRASNET (www.comprasgovernamentais.gov.br) ou no site deste Tribunal (<http://www.tjsc.jus.br>) - Link: (Administração – Licitações – Editais de Licitações – Licitações Lançadas) ou na Seção de Gerenciamento de Licitações deste Tribunal, localizada no Centro Executivo ACCR, Rua Presidente Coutinho, n. 232, 2° andar, Sala 201, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88015-230, das 12h às 19h. Contatos pelos telefones (48) 3287-2095 e 3287-2032 e endereço de correio eletrônico: licitacao@tjsc.jus.br.

Florianópolis, 14 de junho de 2017.
Graziela Meyer Juliani
DIRETORA

FIESC = SESI

Pregão Eletrônico n°. 120/2017

O Serviço Social da Indústria – SESI/SC, torna público que no dia **29 de junho de 2017, às 10h** no site: <http://portaldecompras.sesisc.org.br>, realizar-se-á licitação cujo objeto é a seleção para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, sem fornecimento de materiais, equipamentos e ferramentas para atendimento das necessidades da Entidade Licitante na unidade do SESI Cozinha BRF, Filial 808, na cidade de Chapecó (SC). O Edital está disponível nos sites <http://portaldecompras.sesisc.org.br> e <http://portaldoforneecedor.sesisc.org.br>

Comissão Permanente de Licitação

DC

DIÁRIO CATARINENSE

Publicidade
Legal

PARA

ANUNCIAR

LIGUE:

(48)

3216 3867

3216 3923

PREFEITURA DE BRUSQUE

PREGÃO n° 033/2017
Processo Licitatório n° 061/2017

O MUNICÍPIO DE BRUSQUE, com sede na Praça das Bandeiras, n. 77, Centro, por intermédio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, destinada ao recebimento de propostas para a **aquisição e instalação de calhas, rufos, cumeeiras e descidas de alumínio.**

Local de abertura dos envelopes: Prefeitura Municipal de Brusque, no dia **03/07/2017, às 15h30min.**

Informações e retirada do Edital no horário comercial no Departamento de Licitações da Prefeitura ou preferencialmente através do site: www.brusque.sc.gov.br. 16/06/2017

ANDREA PATRICIA VOLKMANN
Diretora Geral - Secretaria de Obras e Serviços Públicos

PROCESSO LICITATÓRIO 010/2017
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

Encontra-se aberta no SAMAE de Brusque/SC, o Processo Licitatório 010/2017, na modalidade de Pregão Presencial, para **fornecimento de sacolões mensais para os servidores do SAMAE**. A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 30 de junho de 2017, às 13:00 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados junto ao Setor de Compras do SAMAE, sito a Rua Doutor Penedo, 297, Centro, Brusque, ou pelo site: www.samaebru.com.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone 47 3255-0500, ramal 207.

Roberto Bolognini
Diretor Presidente - SAMAE – Brusque

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N. 029/2017 - ELETRÔNICO

Objeto: Prestação de serviços especializados de vigilância presencial para os imóveis que serão utilizados pela Justiça Eleitoral na revisão do eleitorado e atendimento biométrico nas cidades de Brusque/SC, Balneário Camboriú/SC, Jaraguá do Sul/SC e Itajaí/SC.

Total de itens licitados: 4.

Edital: 16/06/2017, das 12 às 17 horas.

Endereço: Rua Esteves Júnior, 80, Centro - Florianópolis/SC.

Endereços eletrônicos para obtenção do edital: www.tre-sc.jus.br, menu "Transparência" / "Contas Públicas" / "Pregões"; e www.comprasgovernamentais.gov.br.

Entrega das Propostas: a partir de 16/06/2017, às 12 horas, no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

Abertura das propostas: 29/06/2017, às 14 horas, no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

Heloísa Helena Bastos Silva Lübke
Coordenadora de Julgamento de Licitações

Registro de Imóveis São José - Naurimar Adriano D. A. Lacerda - Oficial de Registro
Avenida Leoberto Leal, n° 389, 1° andar - sala 03 à 09 - Conj. Comercial Jaime Aleixo - Barreiros - São José/SC - CEP 88117-001 - Fone/Fax: (48) 3247-1677

EDITAL

Na qualidade de Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de São José, SC, por intermédio de escrevente autorizado abaixo descrito, torna público pelo presente edital que, nos termos do Parágrafo 4º, do Artigo 26, da Lei n° 9.514/97, ficam **INTIMADOS** o AUTO POSTO ENERGY COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, representada por Luiz Cesar da Silva, inscrita no CNPJ 10.680.781/0001-66 e o Sr. LUIZ CESAR DA SILVA, inscrito no CPF n° 378.013.929-49, para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas aos encargos vencidos e não pagos, conforme Cédula de Crédito Bancário n° 237/01472/0001, garantida por Alienação Fiduciária, firmada em 06/03/2012, registrado na matrícula n° 3.544, desta Serventia, referente ao imóvel situado na Rua Vereador Arthur Manoel Mariano, n° 764, Forquilhaes, São José/SC. Informo, ainda, que o valor destes encargos, posicionado em 05/06/2017, corresponde a **R\$ 215.633,82**, sujeito à atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e às despesas de cobrança, somando-se, também, os encargos que vencerem no prazo desta intimação. Assim, procedo à **INTIMAÇÃO**, para que se dirijam a este Registro de Imóveis, situado na Avenida Leoberto Leal, n° 389, 1° andar, Centro Executivo Jaime Aleixo, Barreiros, São José/SC, CEP 88.117-001, onde deverão efetuar a purga do débito acima discriminado, no **prazo improrrogável de 15 (quinze) dias úteis**, contados a partir da terceira e última publicação deste edital. Na oportunidade, ficam cientificados que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária - **BANCO BRADESCO S/A**, CNPJ 60.746.948/0001-12, nos termos do Art. 26, parágrafo 7º, da Lei n° 9.514/97. Obs.: o presente edital decorre da não localização dos devedores para a entrega de notificação direta e pessoal, conforme documentos arquivados.

São José (SC), 05 de junho de 2017
FRANCINE RODRIGUES FENTZLAFF - ESCRIVENTE SUBSTITUTA

FIESC = SESI

Convite n°. 032/2017

O Serviço Social da Indústria - SESI/SC, torna público que no dia **30 de JUNHO de 2017, às 14h** no Edifício da FIESC, sito à Rodovia Admar Gonzaga, 2765, térreo, Itacorubi, Florianópolis – SC, realizar-se-á licitação cujo objeto é a seleção para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de entrega de refeições e alimentos para atendimento das necessidades da Entidade Licitante, nas empresas clientes dentro dos municípios de São Bento do Sul, Corupá, Rio Negrinho e Campo Alegre. O Edital está disponível no site <http://portaldoforneecedor.sesisc.org.br>

Comissão Permanente de Licitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

Diretoria-Geral Administrativa
Diretoria de Material e Patrimônio

AVISO DE LICITAÇÃO

A Diretoria de Material e Patrimônio torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob o n. 63/2017, ÀS 13 HORAS DO DIA 05 DE JULHO DE 2017, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS, PELO PRAZO DE DOZE MESES, DE LEITORES BIOMÉTRICOS E IMPRESSORAS TÉRMICAS, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON SITE DE 36 MESES**. As propostas deverão ser registradas no sistema COMPRASNET, por meio do site www.comprasnet.gov.br, até o horário da abertura da Sessão Eletrônica.

Os interessados poderão verificar e retirar o edital no site COMPRASNET (www.comprasnet.gov.br) ou no site deste Tribunal (<http://www.tjsc.jus.br>) - Link: (Administração – Licitações – Editais de Licitações – Licitações Lançadas) ou na Seção de Gerenciamento de Licitações deste Tribunal, localizada no Centro Executivo ACCR, Rua Presidente Coutinho, n. 232, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88015-230, das 12h às 19h. Contatos pelos telefones (48) 3287-2095 e 3287-2093 e endereço de correio eletrônico: licitacao@tjsc.jus.br.

Florianópolis, 14 de junho de 2017.
Graziela Meyer Juliani
DIRETORA



Re: Confirmação Consultas Públicas - Próxima Semana 
Luiz Neves de Lacerda para: Orlando Foes Neto
Cc: Adriano Farias Dulz

21/06/2017 15:06

Histórico: Esta mensagem foi respondida.

Orlando, boa tarde,

foram enviados os SMSs para as UCs do "2. Empreendimento - LD 138kV Tijucas - Porto Belo (2º Circuito) "

Das 2179Ucs previstas, 1507 receberam as mensagens e 672 não.



Luiz Neves de Lacerda

Analista de Sistemas
DPTI - Departamento de Tecnologia da Informação
Avenida Itamarati. 160 - Florianópolis | CEP: 88034-900
☎ (48) 3231-6689 ✉ lnlacerda@celesc.com.br

Luiz Neves de Lacerda Orlando, bom dia, foram enviados os SMSs... 19/06/2017 10:11:48

De: Luiz Neves de Lacerda/Celesc
Para: Orlando Foes Neto/Celesc@Celesc
Cc: Adriano Farias Dulz/Celesc@Celesc
Data: 19/06/2017 10:11
Assunto: Re: Confirmação Consultas Públicas - Próxima Semana

Orlando, bom dia,

foram enviados os SMSs para as UCs do "1. Empreendimento - LD 69kV Tubarão - Sangão (Trecho Final)"

Das 851Ucs previstas, 672 receberam as mensagens e 179 não.

A mensagem referente a Tijucas - Port Belo está agendada para dia 21/06 às 08:00hs, qualquer mudança me avise com antecedência.

Att,



Luiz Neves de Lacerda

Analista de Sistemas
DPTI - Departamento de Tecnologia da Informação
Avenida Itamarati. 160 - Florianópolis | CEP: 88034-900
☎ (48) 3231-6689 ✉ lnlacerda@celesc.com.br

Luiz Neves de Lacerda Boa tarde Orlando, seguem abaixo a quanti... 13/06/2017 17:14:41

De: Luiz Neves de Lacerda/Celesc
Para: Orlando Foes Neto/Celesc@Celesc
Cc: Adriano Farias Dulz/Celesc@Celesc
Data: 13/06/2017 17:14
Assunto: Re: Confirmação Consultas Públicas - Próxima Semana

Boa tarde Orlando, seguem abaixo a quantidade de SMSs que serão encaminhados

1. Empreendimento - LD 69kV Tubarão - Sangão (Trecho Final)
851 SMSs

2. Empreendimento - LD 138kV Tijucas - Porto Belo (2º Circuito)
2179 SMSs

Fico no aguardo da autorização do Jorge, no que diz respeito ao saldo disponível, para que possa dar continuidade ao processo.

Att,



Luiz Neves de Lacerda

Analista de Sistemas
DPTI - Departamento de Tecnologia da Informação
Avenida Itamarati. 160 - Florianópolis | CEP: 88034-900
☎ (48) 3231-6689 ✉ lnlacerda@celesc.com.br

Orlando Foes Neto

Prezados, boa tarde. Segue abaixo a confirmaç...

13/06/2017 14:43:19

De: Orlando Foes Neto/Celesc
Para: Maria Alauci Macarini/Celesc@Celesc, Adriano Farias Dulz/Celesc@Celesc, Luiz Neves de Lacerda/Celesc@Celesc, Jorge Luiz Pereira/Celesc@Celesc, Publicacao Legal Celesc/Celesc@Celesc
Cc: Sidney Luiz Correa/Celesc@Celesc
Data: 13/06/2017 14:43
Assunto: Confirmação Consultas Públicas - Próxima Semana

Prezados, boa tarde.

Segue abaixo a confirmação e endereços das próximas consultas públicas:

1. Empreendimento - LD 69kV Tubarão - Sangão (Trecho Final)
Data - 20/06 - Terça às 19:00 hrs.

Consulta Pública a ser realizada na Câmara de Vereadores de Sangão
Endereço - Rodovia SC 443, Km 02 - Bairro Centro, Sangão, SC

Minuta de Convite a ser veiculado nos jornais locais e na rádio.

CONSULTA PÚBLICA

A Celesc Distribuição convida todos os interessados para sessão de Consulta Pública, que visa à implantação de novo empreendimento de linha de distribuição, denominado **LD 69kV Tubarão - Sangão (Trecho Final)**, previsto para o ano de 2018, para apresentação do impactos socioambientais e ações mitigadoras. Para execução das obras, a Empresa está pleiteando financiamento internacional. O evento será realizado no dia 20 de junho, às 19h, na Câmara de Vereadores de Sangão, localizada na Rodovia SC 443, Km 02, Centro, Sangão, SC.

Minuta de Convite para SMS para envio no dia 19/06 - A Celesc convida para Consulta Pública da nova linha **LD 69kV Tubarão - Sangão (Trecho Final)** dia 20/06, às 19h, Câmara de Vereadores Sangão, SC 443, Km 02

Em anexo, arquivo com a relação de consumidores para envio do SMS

2. Empreendimento - LD 138kV Tijucas - Porto Belo (2º Circuito)

Data - 22/06 - Quinta às 19:00 hrs.

Consulta Pública a ser realizada no CTG Fogão de Lenha

Endereço - Rua Euclides Francisco Peixoto n. 2251, Bairro Praça, Tijucas, SC

Minuta de Convite a ser veiculado nos jornais locais e na rádio.

CONSULTA PÚBLICA

A Celesc Distribuição convida todos os interessados para sessão de Consulta Pública, que visa à implantação de novo empreendimento de linha de distribuição, denominado **LD 138kV Tijucas - Porto Belo (2º Circuito)**, previsto para o ano de 2019, para apresentação do impactos socioambientais e ações mitigadoras. Para execução das obras, a Empresa está pleiteando financiamento internacional. O evento será realizado no dia 22 de junho, às 19h, no CTG Fogão de Lenha, localizada na Rua Euclides Francisco Peixoto n. 2251, Bairro Praça, Tijucas, SC

Minuta de Convite para SMS para envio no dia 21/06 - A Celesc convida para Cons.Pública da nova linha **LD Tijucas - Porto Belo** dia 22/06 às 19h, no CTG Fogão de Lenha, R. Euclides F.P., 2251, Bairro Praça, Tijucas

Adriano e Lacerda, seguem arquivo com a relação de unidades consumidoras para envio do SMS. Por favor, informem quantos consumidores receberam as mensagens.

[anexo "Relação Consumidores.xlsx" removido por Luiz Neves de Lacerda/Celesc]

Grato.

Att.

Orlando Foes Neto
Diretoria de Distribuição
Departamento de Engenharia e Planejamento - DPEP
Divisão de Meio Ambiente da Distribuição - DVMB
Fone - (48) 3231 5601
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.



Evidência convite em rádio para audiência Tijucas

Maria Alauci Macarini para: Orlando Foes Neto

26/06/2017 14:43

Histórico:

Esta mensagem foi respondida.

Olá Orlando, boa tarde.

Segue spot divulgado na rádio Vale Tijucas, uma das emissoras que constam no plano de mídia já enviado.

As meninas do imprensa@celesc já estão providenciando a clipagem de notícias sobre as consultas de Tijucas e Sangão (correto, Sabrina?)

Qualquer a mais, estamos à disposição.



CELESC COMUNICADO 16-06-17.mp3



Maria Alauci Maccarini (Lau)

Assessoria de Comunicação

Avenida Itamarati, 160 | Itacorubi | Florianópolis | SC | CEP: 88034-900

☎ 48 3231-6226 | 📠 48 9932-9709 | ✉ laumacarini@celesc.com.br

----- Repassado por Maria Alauci Macarini/Celesc em 26/06/2017 14:41 -----

De: Acaert | Convênio CELESC | Juliane Pedrozo <conveniocelesc@acaert.com.br>

Para: "Maria Alauci Macarini" <LauMacarini@celesc.com.br>

Data: 26/06/2017 14:10

Assunto: ENC: comercial

Bom dia Lau,

Segue em anexo o spot da Rádio Vale Tijucas .

Atenciosamente,



Juliane Pedrozo

Convênio Celesc

☎ +55 48 3212-9601 / 98411-6892 - ✉

conveniocelesc@acaert.com.br

☑ Rua Jerônimo Coelho, nº 280 - Conj 302/303, Florianópolis / SC





Comunicado para divulgação nas rádios da região de Porto Belo

Maria Alauci Macarini para: Acaert | Comunicado CELESC |
Juliane Pedrozo

14/06/2017 14:29

Cc: Orlando Foes Neto, Luis Carlos Facco, Adriano Luz

Oi Juliane!

Tudo bem?

Favor divulgar o comunicado abaixo nas rádios com abrangência em **Porto Belo** - SC, em três inserções diárias no período de **20 a 22 de junho**.

No dia 22, última inserção deve ser realizada até às 18horas.

Comunicado Celesc

A Celesc Distribuição comunica que realizará Consulta Pública para apresentação dos impactos socioambientais e ações mitigadoras referentes à implantação de linha de distribuição **em 138.000 Volts, que será construída entre as subestações Tijucas e Porto Belo**. Para execução das obras, a Empresa está pleiteando financiamento internacional. O evento será realizado no dia 22 de junho, às 19h, no CTG Fogão de Lenha, na rua Euclides F.P. nº 2.251, no bairro Praça, em Tijucas. O evento é aberto a todos os interessados.

Favor me enviar plano de mídia e gravação do comunicado .

Muito obrigada!



Maria Alauci Maccarini (Lau)

Assessoria de Comunicação

Avenida Itamarati, 160 | Itacorubi | Florianópolis | SC | CEP: 88034-900

☎ 48 3231-6226 | 📠 48 9932-9709 | ✉ laumacarini@celesc.com.br

"Esta mensagem eletrônica e toda a informação e anexo(s) nela contida são de caráter confidencial e de propriedade exclusiva da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. É expressamente vedada qualquer modificação, retransmissão, distribuição, cópia ou outro uso desta informação e anexo(s) por qualquer meio, por outros que não sejam os próprios destinatários, ou para outros fins que não estejam dentro dos termos previamente autorizados e aceitos pela Celesc. Se você recebeu esta mensagem eletrônica e seu(s) anexo(s) por engano, por favor entre em contato com o remetente e apague a mensagem e seu(s) anexo(s)."



Evento – Consulta Pública Empreendimento Linha de Distribuição LD 138kV Tijucas – Porto Belo (2º Circuito) para apresentação dos impactos ambientais e medidas mitigadoras.

Data – 22/06/2017 – 19:00 hrs

Local – CTG Fogão de Lenha, Rua Euclides F.P. nº 2.251, Bairro Praça, Tijucas – SC.

Responsável Apresentação – Orlando Foes Neto

Relação Participantes

	NOME	CIDADE	Telefone	Assinatura
1.	Rômulo Bittencourt	Porto Belo	(47) 98811-0182	
2.	Alisson de M. Moreira	Tijucas	(48) 9640-8269	
3.	Orlando Foes Neto	Tijucas	48990826809	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				



Celesc

A energia dos
catarinenses




Celesc



Linha de Distribuição 138 kV Tijucas – Porto Belo (2º Circuito)

22 / junho / 2017

Visão geral do sistema elétrico.

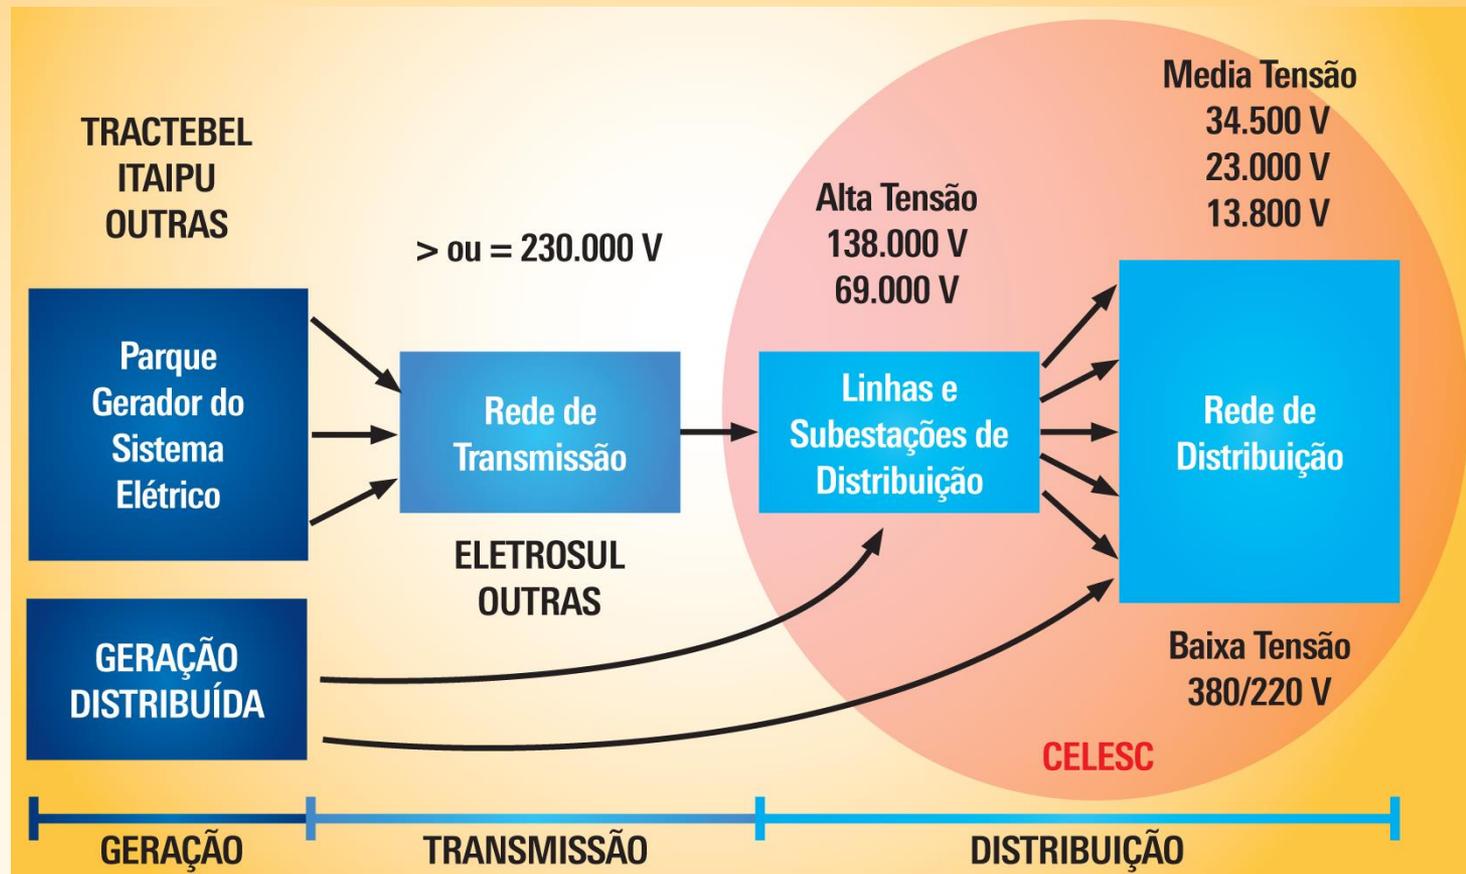

Área de Concessão




Quantitativos gerais do sistema elétrico da Celesc.

- » **2.768.894 unidades consumidoras**
- » **161 subestações**
- » **282 transformadores de potência**
- » **6.775 MVA de potência instalada**

Ano - 2015



Linha de Distribuição - LD 138kV Tijucas – Porto Belo (2º Circuito)

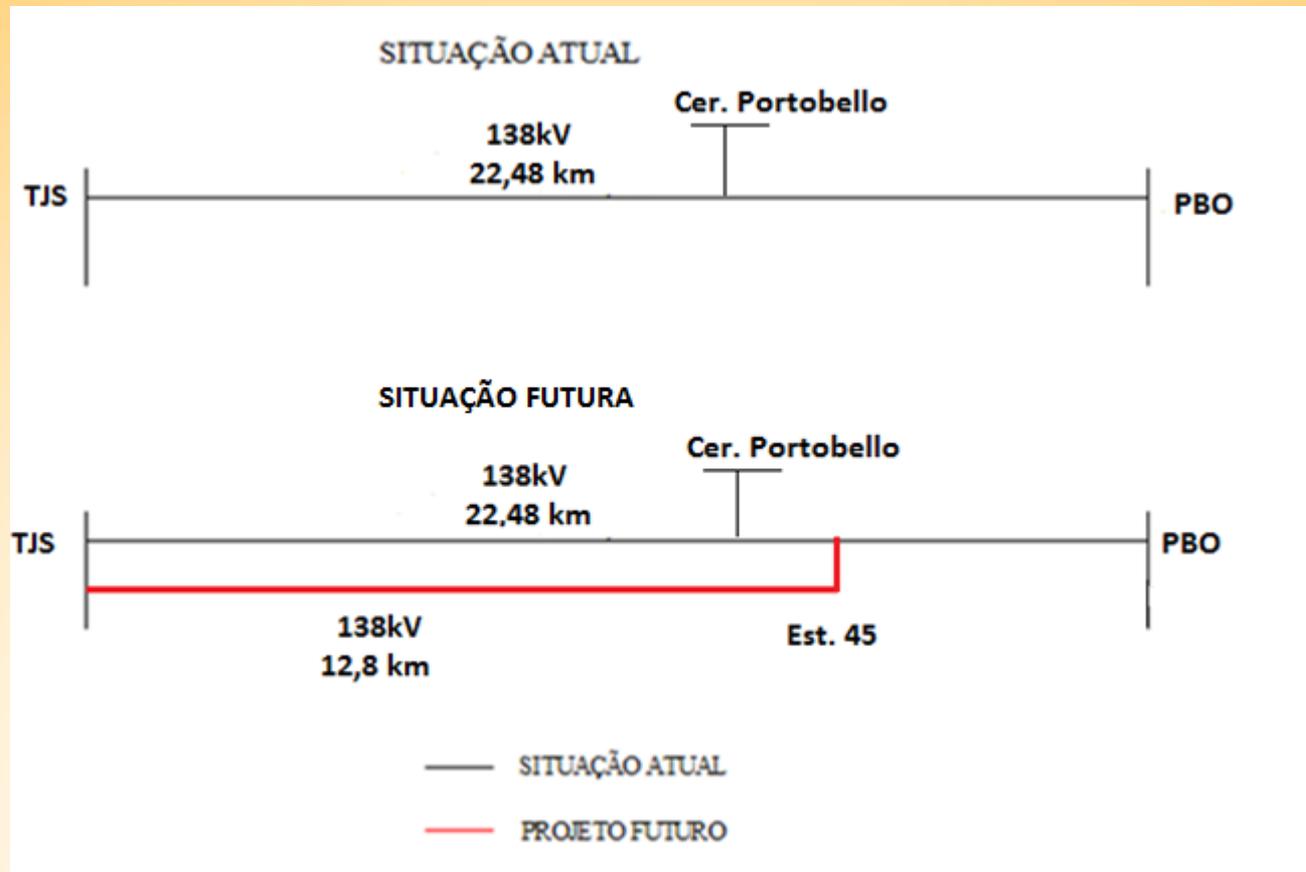

Prevista para o ano de 2019


Linha de Distribuição - LD 138kV Tijucas – Porto Belo (2º Circuito)

Previsto elevado nível de carregamento da linha existente

LD 138 kV Tijucas – Porto Belo



SITUAÇÃO ATUAL

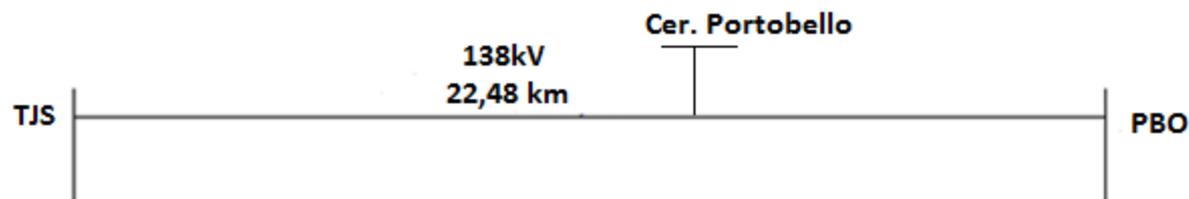

JUSTIFICATIVA IMPLANTAÇÃO

Reduzir o elevado nível de carregamento (97%), previsto para o fim de 2019, entre a SE Tijucas e a derivação da linha Cerâmica Portobello.

Linha de Distribuição - LD 138kV Tijucas – Porto Belo (2º Circuito)



Início na Subestação Tijucas



Fim na Est. 45 da linha existente
LD 138kV Tijucas – Porto Belo

Linha de Distribuição - LD 138kV Tijucas – Porto Belo (2º Circuito)

Premissas para elaboração de traçados de Linhas de Distribuição

Evitar quando possível:

- Terras indígenas e quilombolas;
- Unidades de conservação (Parque, Reserva, RPPN);
- Habitats críticos para a Biodiversidade;
- Fragmentos de vegetação nativa;
- Assentamentos;
- Áreas de exploração mineral(jazidas);
- Áreas aeroportuárias.




PORTO BELO

27°11'21.52"S
48°37'36.12"O

BOMBINHAS

TJUCAS

27°15'26.54"S
48°43'44"O

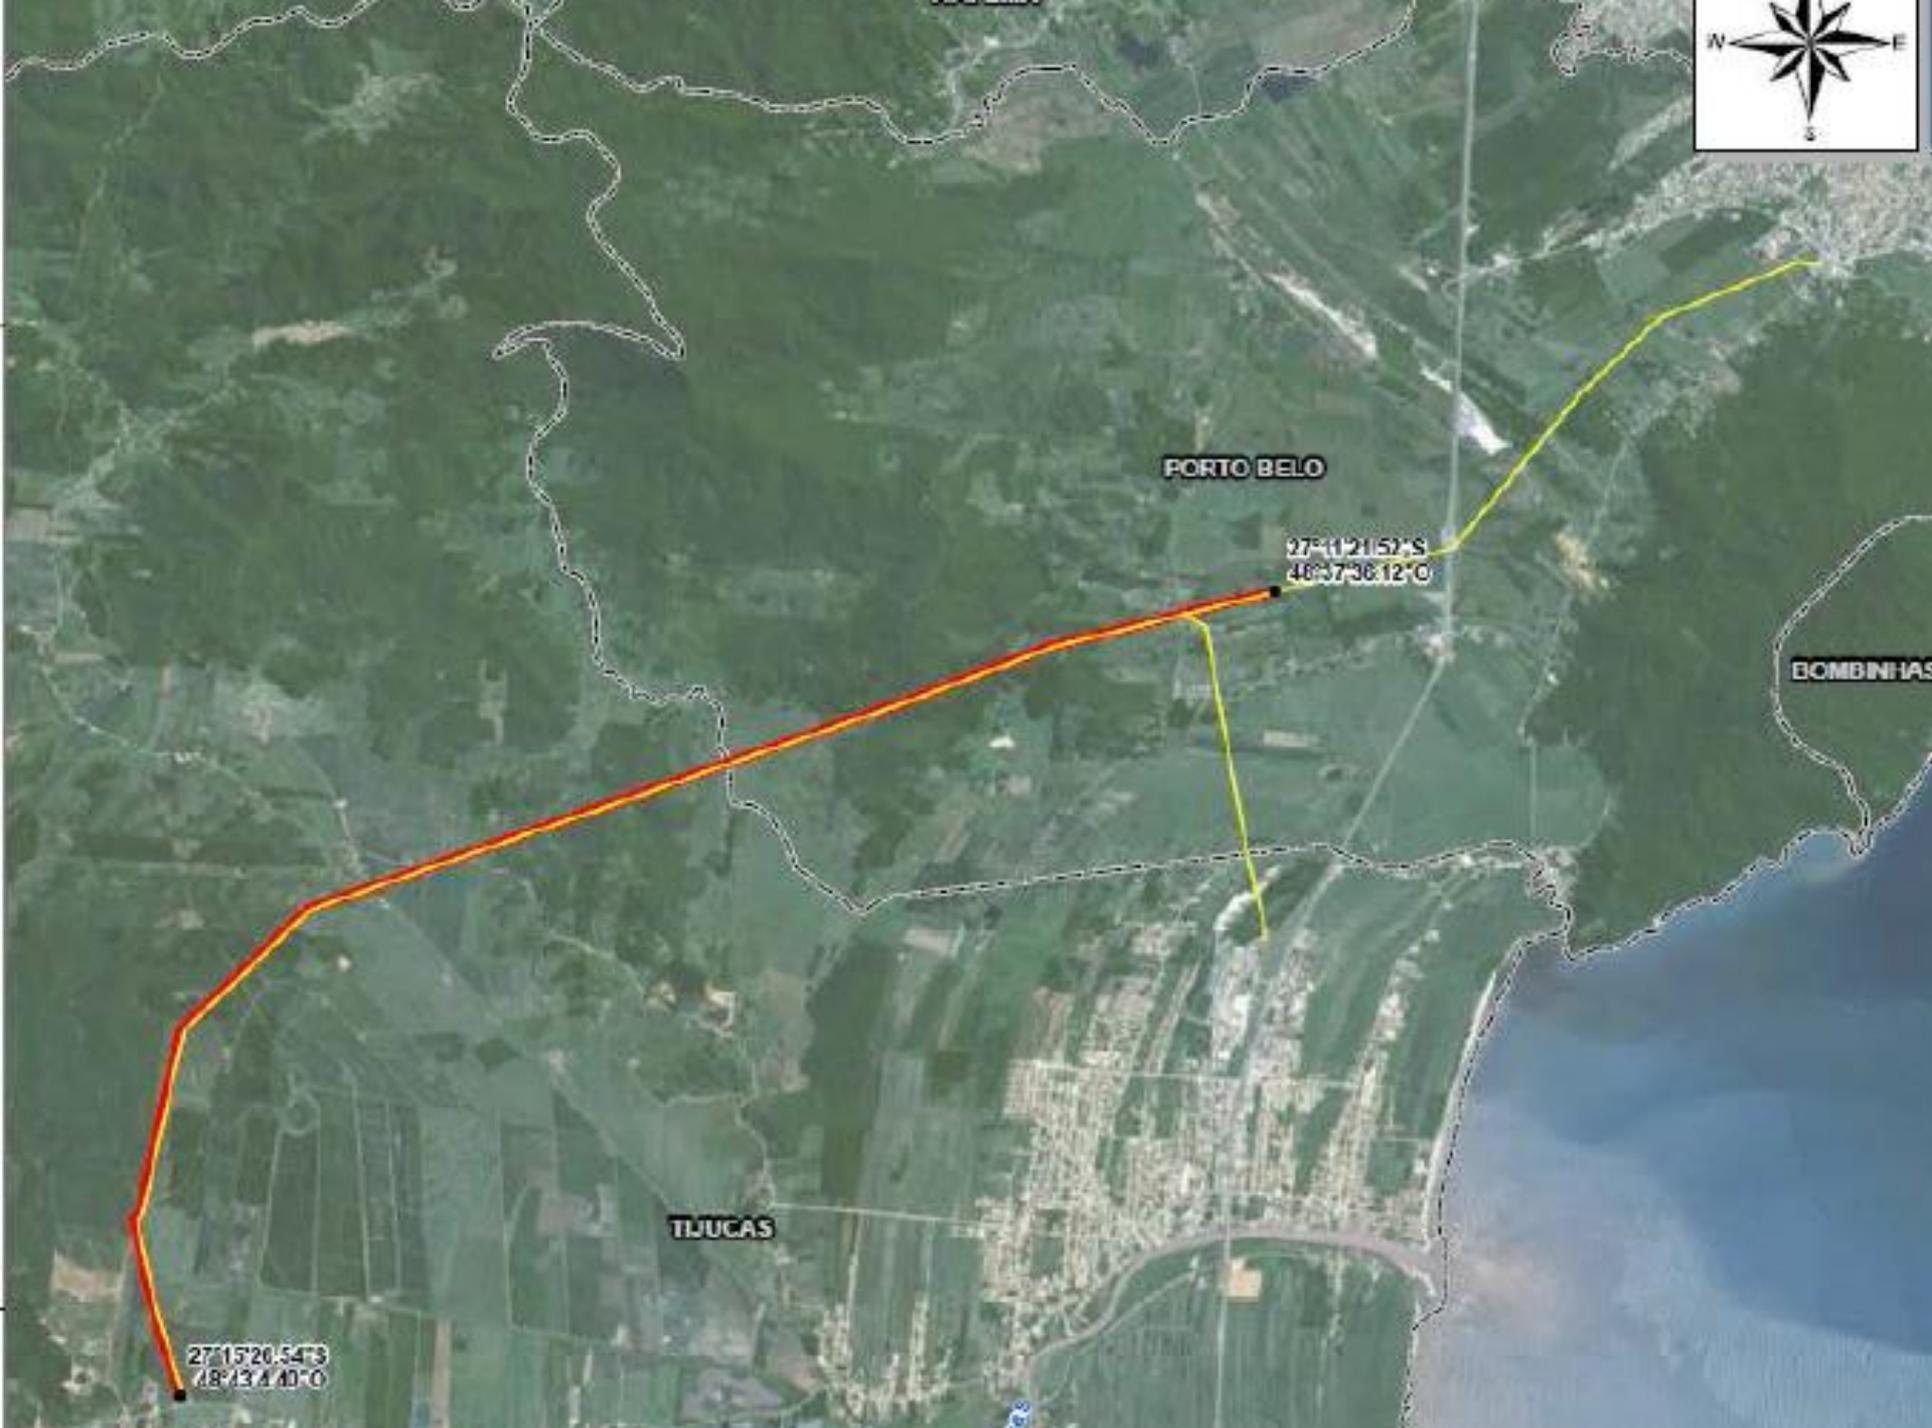

Linha de Distribuição - LD 138kV Tijucas – Porto Belo (2º Circuito)

PARALELISMO DE LINHAS

JUSTIFICATIVA PARA O PARALELISMO:

abertura de novos acessos, interferência com a ocupação urbana, densidade demográfica e base econômica, interferência com benfeitorias, supressão de vegetação, interferência com a paisagem e viabilidade técnico econômica a dentre as outras opções, considerando os benefícios construtivos e ambientais para instalação paralela a outra linha existente

Linha de Distribuição - LD 138kV Tijucas – Porto Belo (2º Circuito)

Restrição para o Paralelismo com Linha Existente

Há situações em que não é possível manter o paralelismo (para empreendimentos de linhas de distribuição com circuito simples) pois poderá haver residências e/ou empresas que inviabilizam o paralelismo.

Nessas situações, há a possibilidade de construir uma variante provisória (estruturas de madeira), conectá-la com a LD existente e desligar o trecho entre os vãos em que há a restrição para manter o paralelismo.

Neste trecho serão implantadas estruturas de circuito duplo, de forma a compatibilizar o circuito da LD existente com o circuito da nova LD. Essa alternativa evitará a restrição de expansão imobiliária com a implantação de uma variante definitiva e a CELESC aproveitará a faixa de servidão da LD existente.

Linha de Distribuição - LD 138kV Tijucas – Porto Belo (2º Circuito)

Restrição para o Paralelismo com Linha Existente



Linha de Distribuição - LD 138kV Tijuca - Porto Belo (2º Circuito)



CONSIDERAÇÕES

O traçado a ser escolhido deve considerar o paralelismo com a LD 138V Tijuca - Porto Belo existente;

- Os aspectos socioambientais são favorecidos com a possibilidade do paralelismo;
- Evitando novos acessos e maior supressão de vegetação nativa entre outros;
- Menor impacto socioambiental.

Linha de Distribuição - LD 138kV Tijucas – Porto Belo (2º Circuito)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Isolamento em 138kV, estruturas em circuito simples;
- Aproximadamente 45 estruturas (concreto e metálicas);
- Extensão de 12,8km, predominantemente em área rural;
- Estruturas mais altas, para minimizar o corte de vegetação;
- Municípios interceptados: Tijucas e Porto Belo;
- Custo Estimado: R\$ 5.500.000,00;
- Propriedades interceptadas: 69 aproximadamente;
- Prazo previsto: 12 meses.

Linha de Distribuição - LD 138kV Tijuca - Porto Belo (2º Circuito)

Faixa de Servidão

A faixa de servidão é calculada em função do balanço dos cabos condutores (NBR 5422/85 - Projeto de Redes Aéreas de Transmissão de Energia Elétrica)

- Para linhas com tensão 138kV = Faixa 25 m (12,5 m para cada lado do eixo e linhas com tensão 69kV a faixa é de 20 m (10m para cada lado do eixo)

Tensão nominal entre fases (kV)	Largura (m)
138	22 e 25
69	17 e 20

- Aplicável para áreas rurais com grandes vãos e que interceptam propriedades particulares

Linha de Distribuição - LD 138kV Tijucas – Porto Belo (2º Circuito)

Faixa de Servidão

Restrições de Uso


- Residências, escolas, creches, estabelecimentos comerciais;
- Reflorestamentos;
- Áreas de extração mineral (pedreiras)

Sem restrições

- Acesso de residências;
- Plantações de pequeno porte (milho, soja, batata, cebola...)
- Demais Depósitos e Galpões (Desde que não haja possibilidade de aproximação aos condutores e estruturas, não sejam utilizados guinchos ou similares para movimentação de materiais, e que os responsáveis sejam orientados para a adequada convivência com a rede.


Linha de Distribuição - LD 138kV Tijucas – Porto Belo (2º Circuito)

- Em áreas urbanas as estruturas de concreto são locadas nas vias públicas e **não há faixa de servidão**;
- Os vãos entre as estruturas são reduzidos e o balanço de cabo também é reduzido, sem necessidade de instituir uma faixa de servidão;

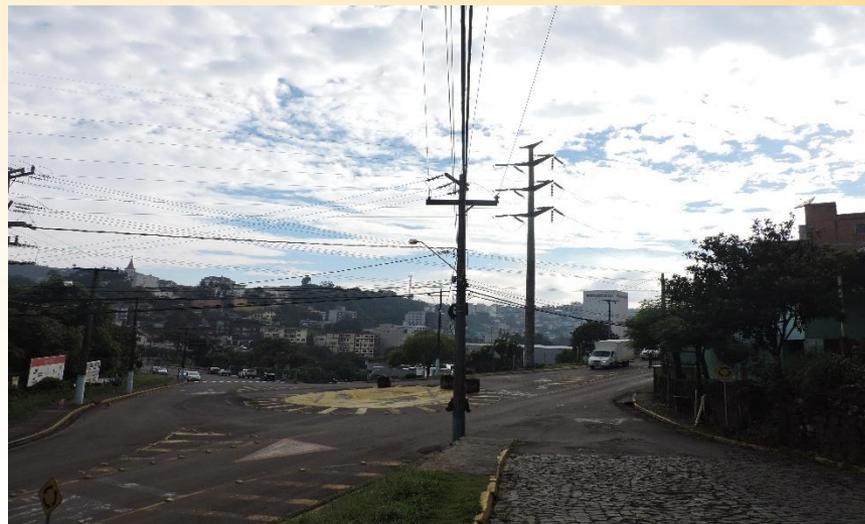

Linha de Distribuição - LD 138kV Tijucas – Porto Belo (2º Circuito)

Faixa de Servidão da linha existente e ampliação da faixa para a nova linha

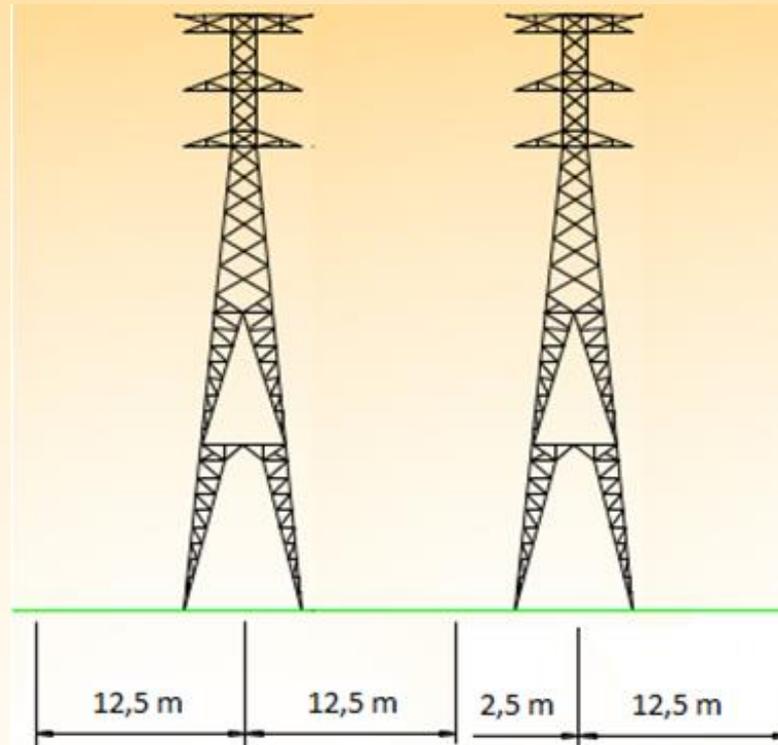

Faixa de 25 m da
LD 138 kV existente

Ampliação da Faixa de 15 m para a nova
LD 138kV a ser projetada.

Linha de Distribuição - LD 138kV Tijucas – Porto Belo (2º Circuito)

Procedimentos para Indenização de Faixa de Servidão

- Cadastro e Autorização de Passagem
- Dados da matrícula do imóvel
- Elaboração do croqui e memorial descritivo de cada propriedade com a área da faixa.

 **Celesc**
Distribuição S.A.

CADASTRO E AUTORIZAÇÃO DE PASSAGEM

DADOS DA LT

LT _____ KV _____

Local onde passará a linha _____
Município _____

Cadastro n° _____ Estruturas _____
Registro Imóveis N° _____ Cartório _____ Local _____

Tipo de documento: Matrícula de Registro de Imóvel Atualizada Regularizado
 Certidão de Transcrição de Imóvel Penhorado
 Contrato de Promessa de Compra e Venda Em inventário
 Escritura Pública de Doação Outros

Situação do Imóvel:

DADOS DO PROPRIETÁRIO E/OU REPRESENTANTE

Nome: _____
Endereço: Rua _____
Bairro: _____ CEP: _____
Município: _____ Fone: _____
Estado Civil _____ Profissão _____
CPF _____ Doc. Identidade _____ Órgão Exped _____
Nome do Cônjuge _____ Profissão _____
CPF: _____

RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J. _____
Endereço _____ Fone: _____

O abaixo assinado Sr.(a) _____
legítimo representante e/ou possuidor do imóvel localizado em _____
Município de _____ autoriza a CELESC DISTRIBUIÇÃO
S.A., a entrar no referido terreno, visando a execução dos serviços necessários para
implantação da LT acima citada, desde que a faixa de segurança a ser constituída na
sua propriedade, bem como, os danos que eventualmente ocorrerem, tais como :
derrubada de árvores, danos em culturas de pequeno, médio e grande porte, etc.,
sejam indenizadas de acordo com a legislação pertinente, conforme a assinatura do
Contrato Particular de Serviço de Passagem.

_____ de _____ de _____

PRÓPRIETÁRIO E/OU REPRESENTANTE

CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.

Linha de Distribuição - LD 138kV Tijucas – Porto Belo (2º Circuito)


Procedimentos para Indenização de Faixa de Servidão

- Celesc contrata empresa ou profissional legalmente habilitado e devidamente registrado no CREA ou CAU, para executar laudo/parecer de avaliação em conformidade com a ABNT NBR-14653 - Avaliação de Bens para o valor do metro quadrado.
- A indenização consiste:
 - Área Rural
 - 33% do valor de mercado da área da faixa
 - 42 % do valor de mercado da área da faixa com estruturas
 - Área Urbana
 - 50% do valor de mercado da área da faixa
 - 60% do valor de mercado da área da faixa com estruturas

Linha de Distribuição - LD 138kV Tijucas – Porto Belo (2º Circuito)

Tipologia das Estruturas


Estruturas de Concreto: áreas urbanas – altura entre 27 a 42 metros

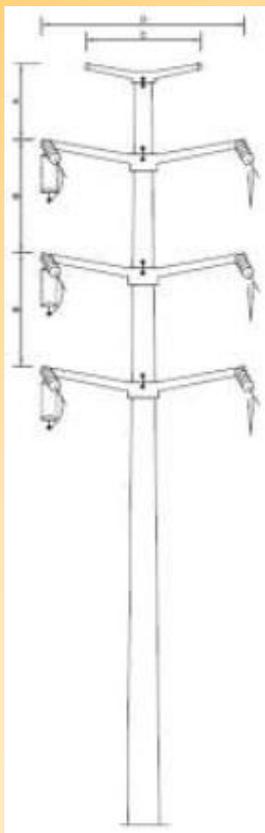

Linha de Distribuição - LD 138kV Tijucas – Porto Belo (2º Circuito)

Tipologia das Estruturas


Estruturas Metálicas: área rural – altura entre 27 a 47 metros

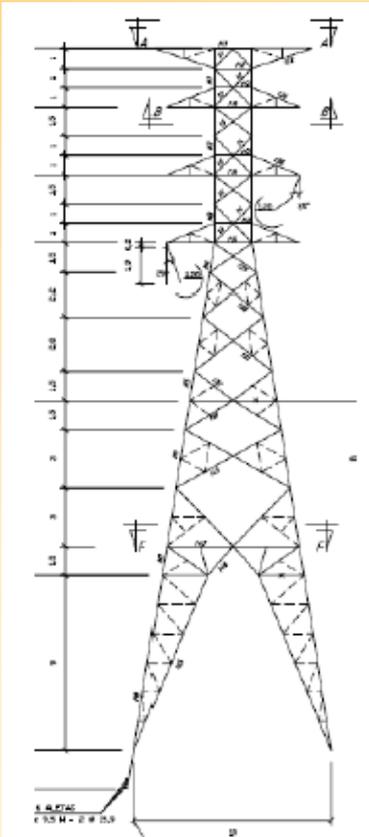

Linha de Distribuição - LD 138kV Tijucas – Porto Belo (2º Circuito)

Etapas de Implantação

Prazo – 14 meses

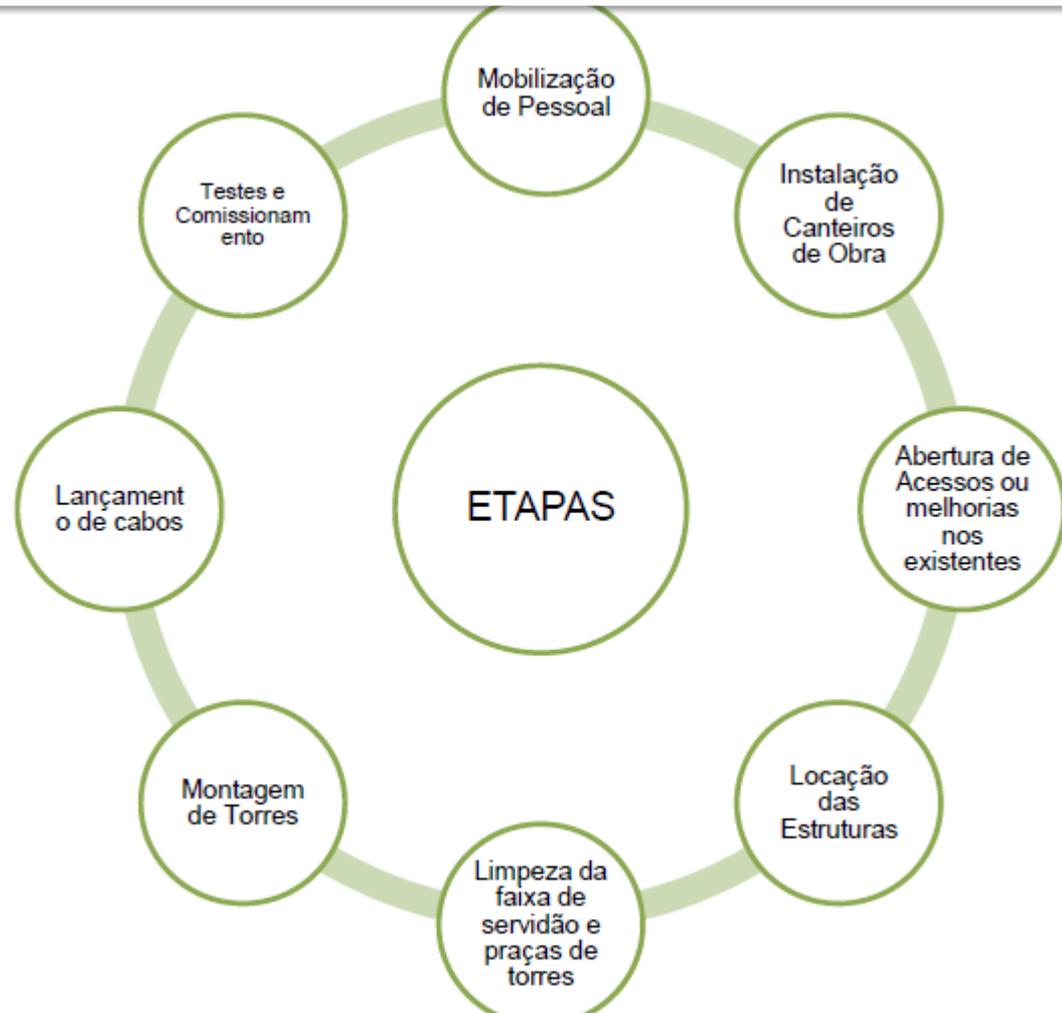

Linha de Distribuição - LD 138kV Tijucas – Porto Belo (2º Circuito)

Etapas de Implantação

Abertura e Melhoria de Acessos Existentes – preferencialmente utiliza-se os acessos existentes com anuência dos proprietários.



Linha de Distribuição - LD 138kV Tijucas – Porto Belo (2º Circuito)

Etapas de Implantação

1. Locação e Fundações das Estruturas



Linha de Distribuição - LD 138kV Tijucas – Porto Belo (2º Circuito)

Etapas de Implantação

2. Montagem de Estruturas



Linha de Distribuição - LD 138kV Tijucas – Porto Belo (2º Circuito)

Etapas de Implantação

3. Lançamento de cabos condutores



Linha de Distribuição - LD 138kV Tijucas – Porto Belo (2º Circuito)

Etapas de Implantação

4. Nivelamento e grampeamento dos cabos condutores





Linha de Distribuição - LD 138kV Tijucas – Porto Belo (2º Circuito)

Síntese do Diagnóstico Ambiental da Região:

Trata-se predominantemente de ambiente rural antropizado, apresenta poucos remanescentes florestais situados nas principais áreas de relevo e uso e ocupação do solo para atividades agrícolas de cultura do arroz, milho, cana-de-açúcar e áreas de pastagem para criação de gado bovino e presença de pequenas comunidades ao longo da extensão do traçado no município de Porto Belo.

Linha de Distribuição - LD 138kV Tijucas – Porto Belo (2º Circuito)

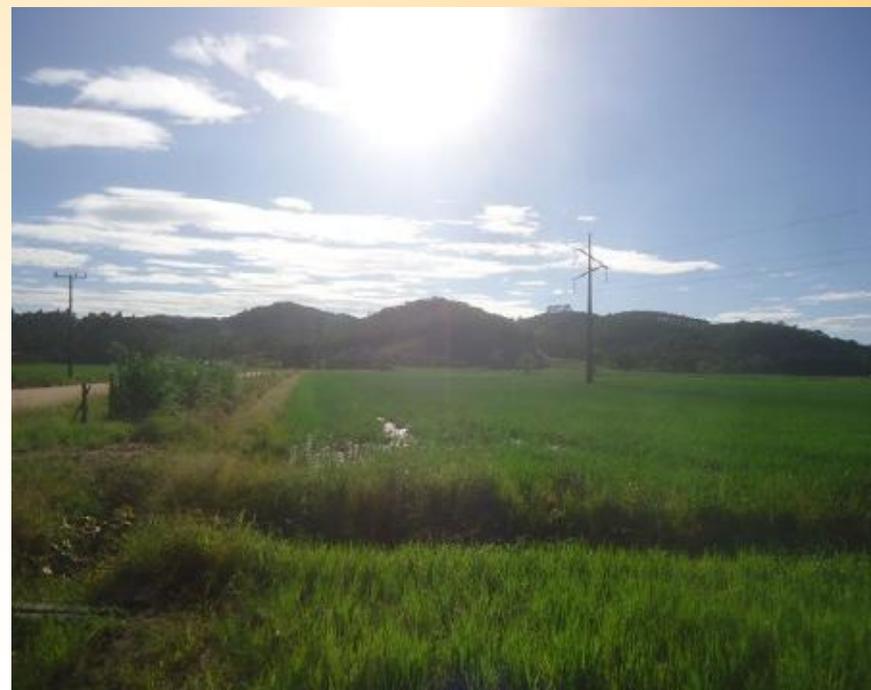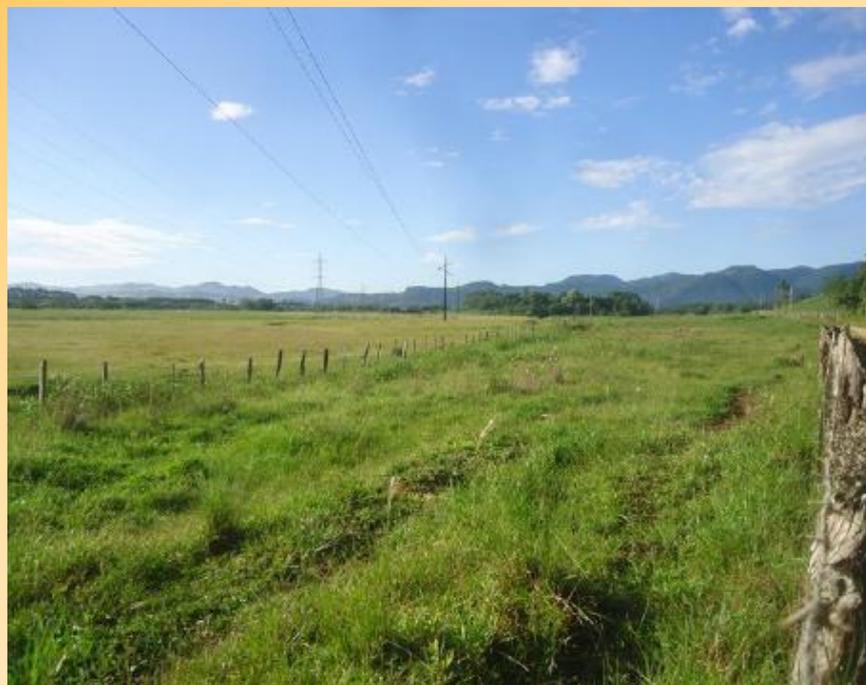

Linha de Distribuição - LD 138kV Tijucas – Porto Belo (2º Circuito)



Linha de Distribuição - LD 138kV Tijucas – Porto Belo (2º Circuito)

Principais Impactos Ambientais Negativos

Processos Erosivos – podem ocorrer devido a implantação de acessos, praças de lançamento e bases das estruturas.

Supressão de Vegetação – para implantação da base das estruturas e lançamento de cabos condutores.

Geração de Resíduos Sólidos – canteiro de obras e as frentes de serviços no campo.

Incômodo a População no Entorno – utilização dos acessos, caminhões, ruídos.

Geração de Expectativas da População – indenizações, restrições de uso do solo, riscos de descargas elétricas, entre outros.

Alteração na Paisagem Local – destoa do ambiente, mas como o ambiente já possui muita modificação, o impacto não é muito relevante.

Linha de Distribuição - LD 138kV Tijucas – Porto Belo (2º Circuito)

Principais Impactos Ambientais Positivos

Aumento na Oferta de Empregos – na fase de implantação da obra

Oferta de Energia – qualidade e confiabilidade no fornecimento de energia. no campo, atraindo indústrias e fortalecendo a economia da região e consequentemente aumento na geração de empregos.

Qualidade e Confiabilidade – fornecimento de energia com qualidade e confiabilidade para consumidores industriais, residenciais, comerciais e rurais.

Linha de Distribuição - LD 138kV Tijucas – Porto Belo (2º Circuito)

Programas Ambientais - Mitigação dos impactos negativos na fase de implantação

PROGRAMA DE SUPERVISÃO AMBIENTAL

- PROGRAMA DE GER. DE RESÍDUOS SÓLIDOS
- PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS
- PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
- PROGRAMA DE ACOMP. DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO
- PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO E RESGATE BRANDO DE FAUNA
- PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DOS TRABALHADORES
- PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
- PROGRAMA DE INSTITUIÇÃO DA FAIXA DE SERVIDÃO

Linha de Distribuição - LD 138kV Tijucas – Porto Belo (2º Circuito)

Fase de Implantação

A execução das obras a ser realizada pela empreiteira terá a fiscalização técnica e socioambiental da Celesc durante todo o período.

Antes do início de qualquer atividade, os proprietários serão contatados com informações de contato da fiscalização.

Qualquer reclamação deverá ser informada a fiscalização da Celesc para solução de problemas.

Fase de Operação

Inspeções Rotineiras – duas inspeções por ano pelas equipes da Celesc.
Inspeção Detalhada – uma inspeção a cada dois anos.

OBRIGADO

[www. celesc.com.br](http://www.celesc.com.br)

0800 48 0120 (comercial)

0800 48 0196 (emergência)

0800 48 3232 (ouvidoria)



6.4 Registro Fotográfico

